Numer sprawy: BZ/ZP.03/25/03/13 Włocławek 18.04.2013 r.

Treść zapytań oraz wyjaśnienia zapisów
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr BZ/ZP.03/25/03/13. na: „Zaprojektowanie i wybudowanie magazynu środków do zimowego utrzymania dróg w tym soli drogowej z wytwornicą solanki dla PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku".

PGK „Saniko" Sp. z o.o. we Włocławku, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Pytanie 1:
Czy należy zachować powołaną w miejscowym planie zagospodarowania (punkt 1.1.3 Dokumenty związane Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) – linię zabudowy w nim określoną ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga zachowania miejsca na komunikację wokół hali i w jakiej szerokości? Jakie są wymogi w zakresie odbioru solanki przez samochód zimowego utrzymania dróg.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje zmiany Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ polegającej na dodaniu w rozdz. 1.2.5. *Wymagania funkcjonalno-użytkowe, bezwzględnie konieczne – zagospodarowanie terenu i ruch pojazdów,* pkt. 6) o następującej treści:
„Zachowanie miejsca na komunikację wokół hali magazynowej o szerokości min. 4 m."

Zgodnie z rozdz. 1.2.5 Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – *Wymagania funkcjonalno-użytkowe, bezwzględnie konieczne pkt. 5* – tankowanie samochód (solarek) winno odbywać się na zewnątrz hali magazynowej, za pomocą przewodu ze zbiornika solanki.

Pytanie 3:
Czy w przypadku zaprojektowanej lokalizacji magazynu soli, wymagającej likwidacji istniejącego oświetlenia terenu, Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zewnętrznego oświetlenia terenu?

Odpowiedź:
Tak. W przypadku likwidacji istniejącego oświetlenia terenu, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy zaprojektowali i wykonali minimum dwa punkty oświetleniowe w pobliżu hali magazynowej.

Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający może uzupełnić załączony do PFU plan zagospodarowania działki Nr 24/2 o określenie granicy terenu działki nr 24/2, w którym lokalizacja magazynu soli byłaby najkorzystniejsza, z punktu widzenia celu któremu ma służyć i z punktu najkorzystniejszego zagospodarowania działki Nr 24/2?

Odpowiedz:
Zamawiający dokonuje zmiany planu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w zakresie wskazania na planie najkorzystniejszej lokalizacji magazynu soli, z punktu widzenia celu któremu ma służyć i z punktu

najkorzystniejszego zagospodarowania działki Nr 24/2. W załączeniu zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego terenu.

Pytanie 5:
Czy Zamawiający może doprecyzować jakie są wymogi w zakresie ewentualnych odcieków solanki na podłożu ze strefy wjazdowo/wyjazdowej hali. Czy jest konieczność budowy instalacji odciekowej i zbiornika?

Odpowiedź:
Tak. Zgodnie z rozdz. 1.2.5 Programu Funkcjonalno – Użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ – *Wymagania funkcjonalno-użytkowe, bezwzględnie konieczne – Instalacje: kanalizacja technologiczna* – wymaganiem koniecznym jest wykonanie odprowadzenia odcieków solanki, poprzez odwodnienie liniowe z rusztem z blachy kwasoodpornej do osadnika bezodpływowego odcieków solanki.

Pytanie 6:
Czy w przypadku likwidacji/przeniesienia istniejącej instalacji oświetleniowej placu, na wykonawcy ciąży obowiązek zapewnienia jej otworzenia w ramach przedmiotowego zadania?

Odpowiedź: Nie

Jednocześnie w związku ze zmianą zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 26 kwietnia 2013 r. do godziny 10:00.

PREZES ZARZĄDU
inż. Edward Ziemski

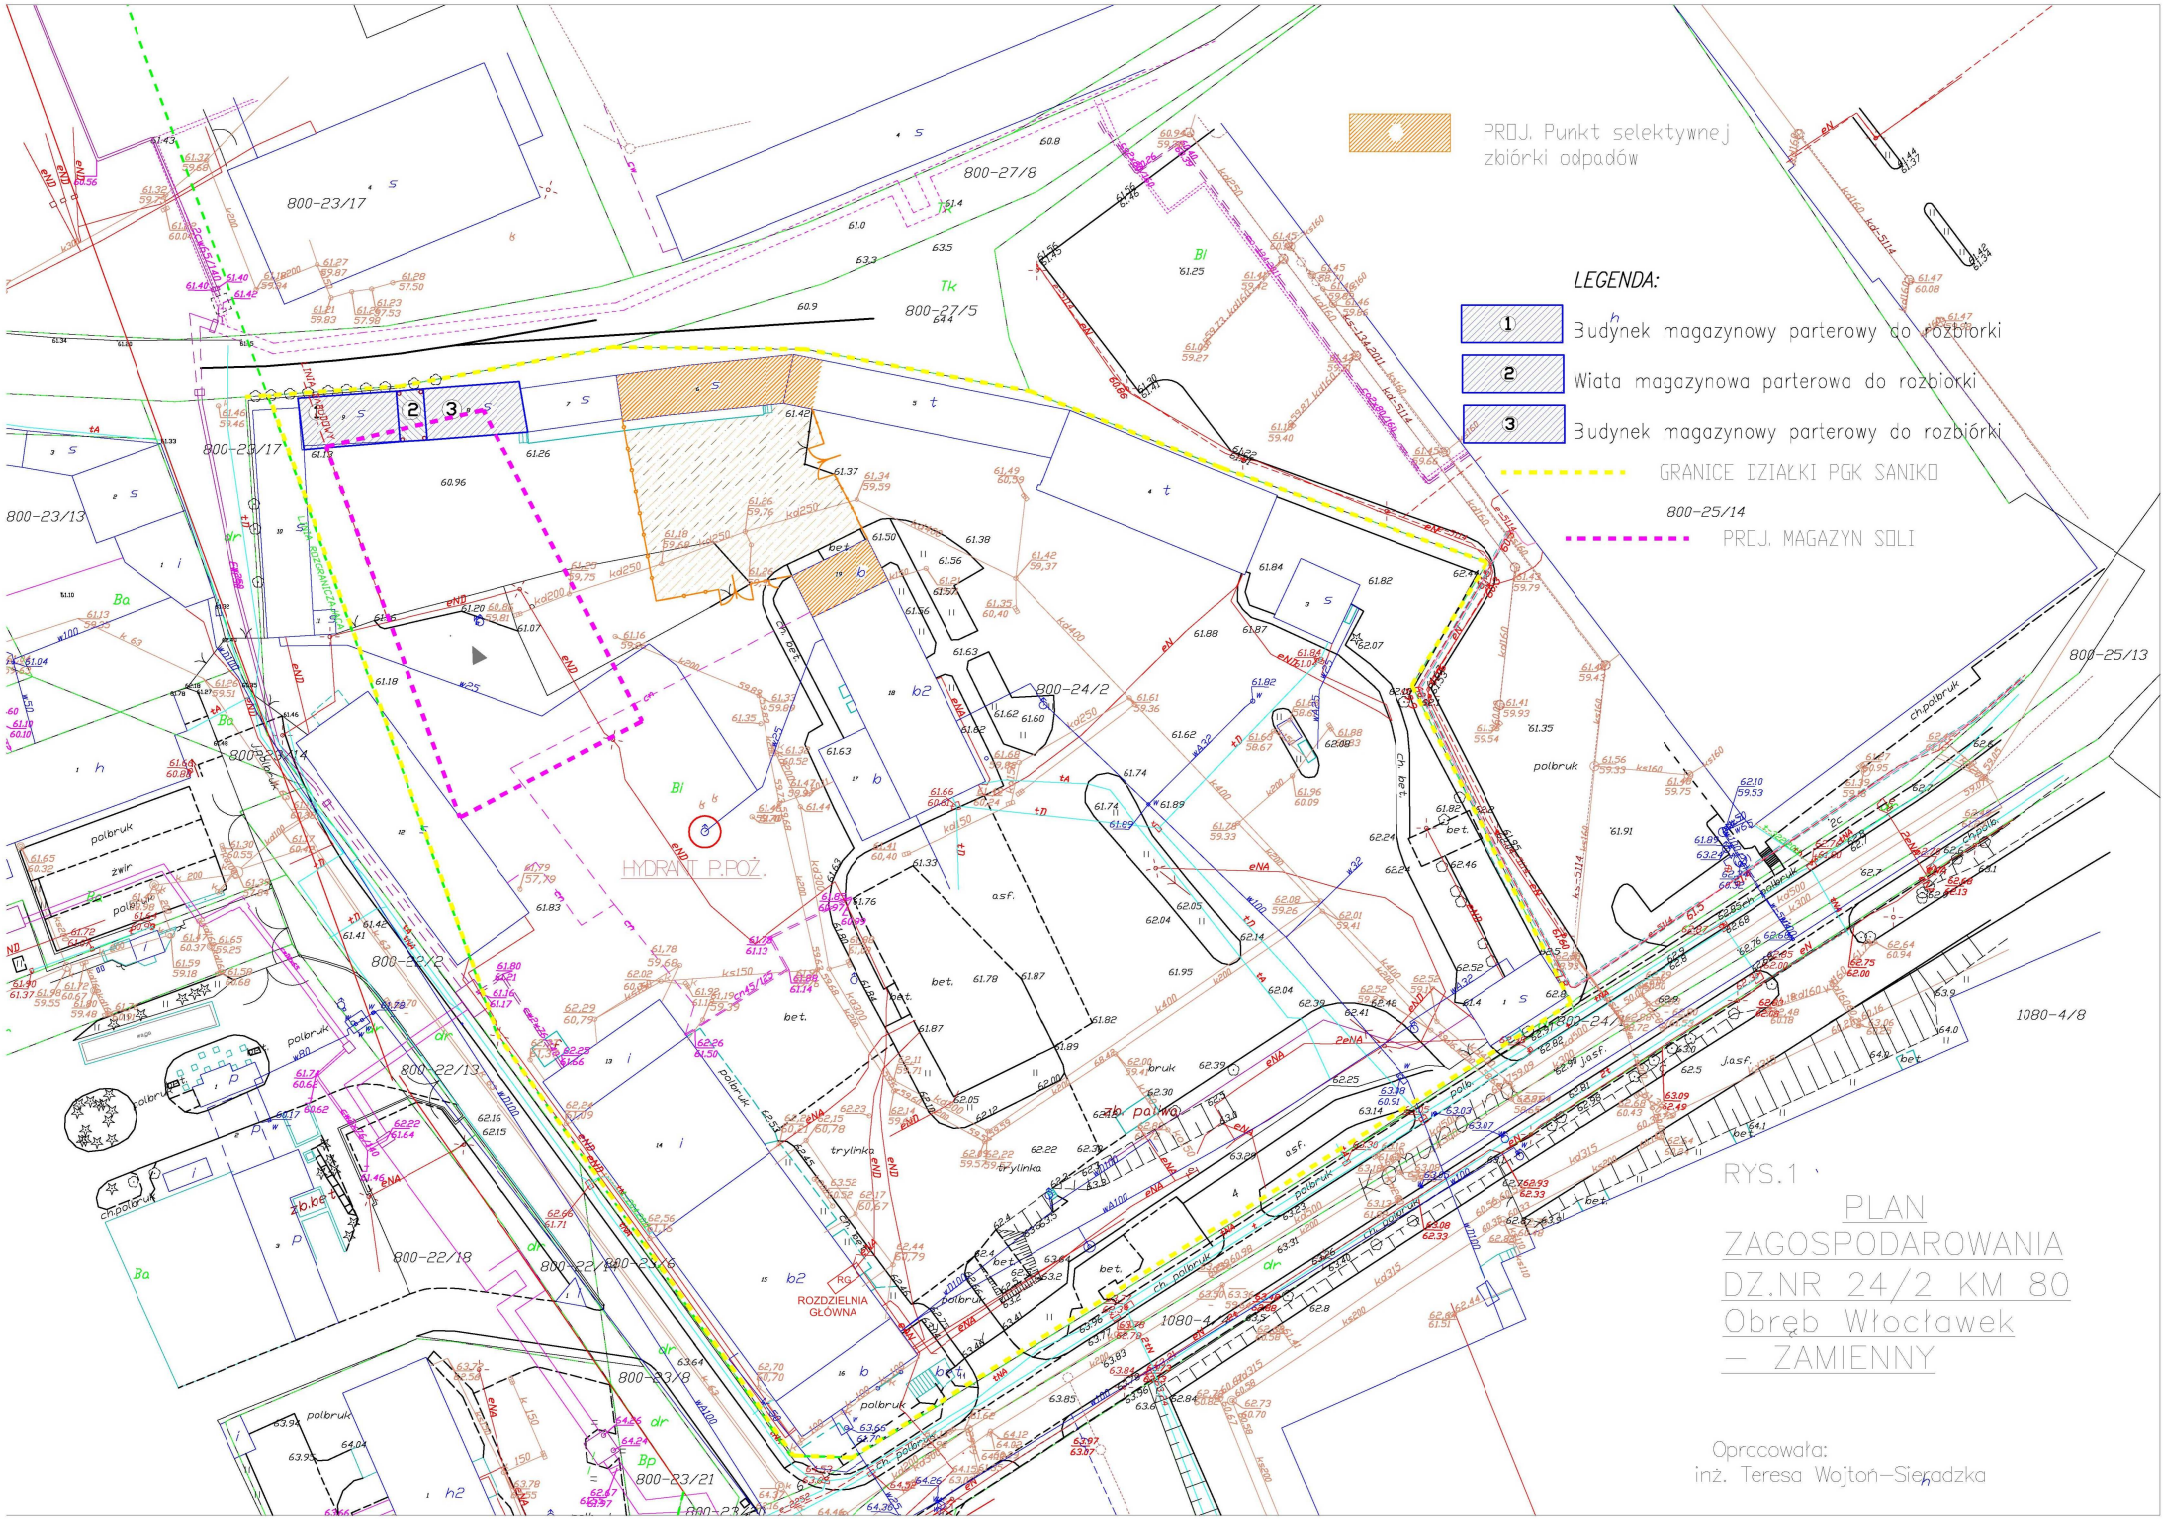

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com