1 PRZEWÓD

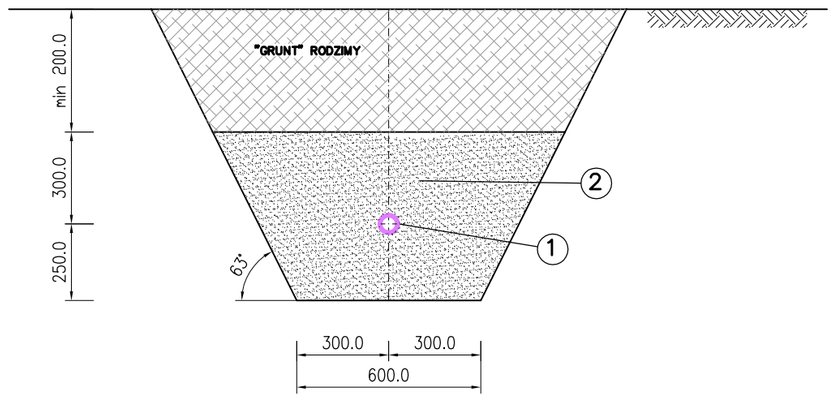

2 PRZEWODY

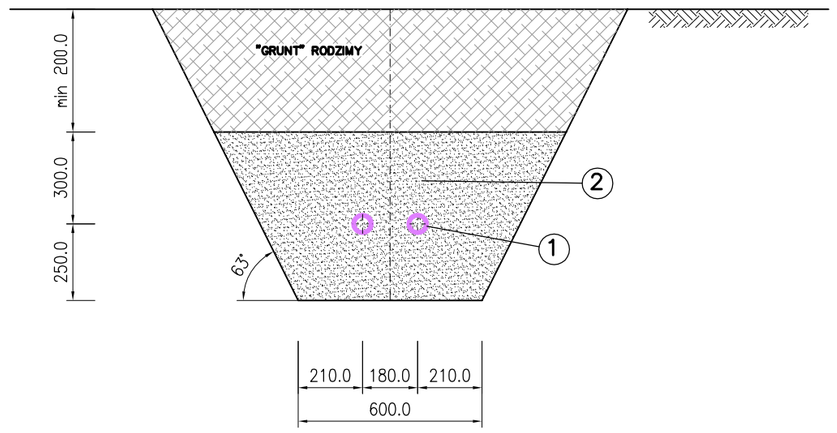

3 PRZEWODY

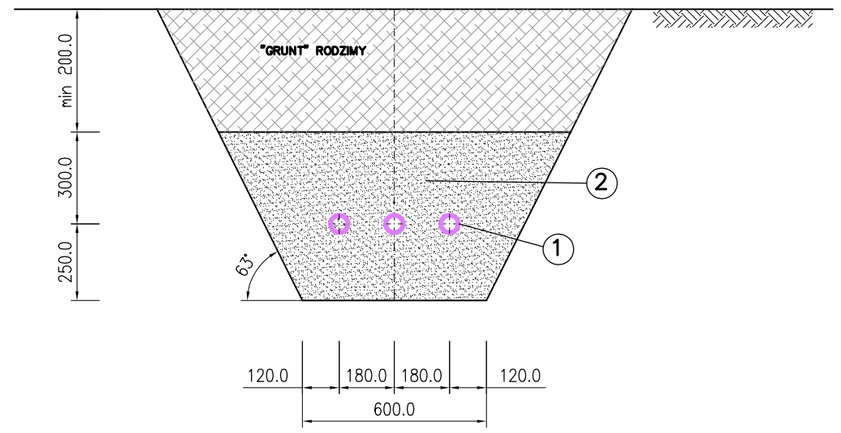

4 PRZEWODY

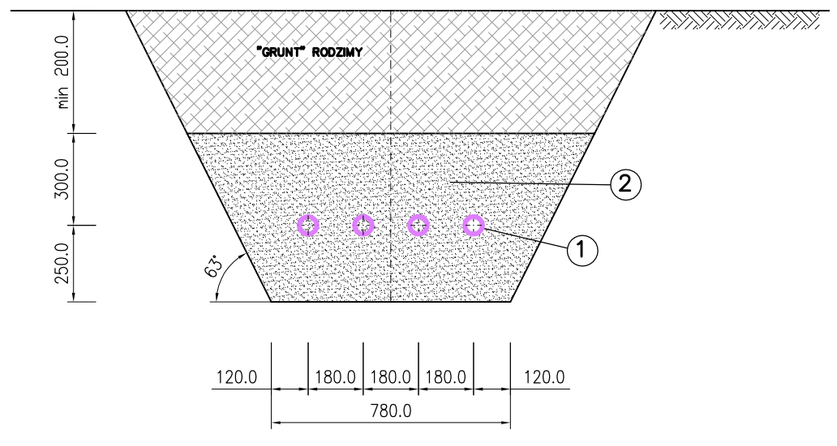

5 PRZEWODÓW

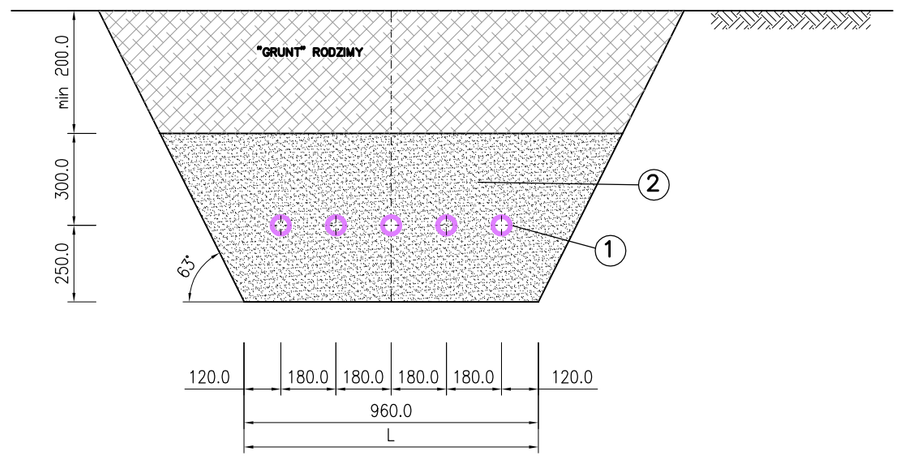

UWAGA:

szerokość dna wykopu dla więcej niż pięciu przewodów wyniesie

L = (n – 1) * 180 + 240 [mm]

gdzie n – ilość przewodów gazowych

OZNACZENIA NUMERYCZNE

L.P.	OPIS
1	RURA GAZOWA SSĄCA PE SDR11 ø63x5,8 DO MODUŁU MPR
2	PODSYPKA I ZASYPKA Z PIASKU ŚREDNIOZIARNISTEGO
	WYMIARY W MILIMETRACH

Rysunek	SZCZEGÓŁ POSADOWIENIA PRZEWODÓW GAZOWYCH
Branża	ROZBUDOWA INSTALACJI POZYSKU BIOGAZU – II KWATERA
Inwestor	PGK SANIKO Spółka z o.o. 87–800 Włocławek, ul. Komunalna 4
Temat	Składowisko Odpadów Komunalnych Machnacz, gm. Brześć Kujawski działki Nr: 197/2, 198/2, 200/2 i 202/4
Projektant	mgr inż. Gerard Pobłocki uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjno–inżynieryjnej upr. nr GP.I.7342/202/TO/94
Sprawdzający	mgr inż. Beata Moszyk uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej upr. nr 04/01/OL
Jednostka Projektowa	*SANITARNA PRACOWNIA PROJEKTOWA* GERARD POBŁOCKI 87–100 Toruń ul. Włocławska 287 tel. 0–56 654–61–47 e–mail sapp@torun.man.pl
Data	03.06.2016 r.
Skala	1 : 20
Branża	sanitarna
Faza	projekt wykonawczy
Nr rysunku	SW1–11/13